



CONSULTA PRÉVIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº
DATA

DADOS DA OBRA / EDIFICAÇÃO

NOME: Fundo Municipal de Saúde de Abdon Batista			
ENDEREÇO: Rua Domingos Palavro			
MUNICÍPIO: Abdon Batista / SC	N.º PAVIMENTOS 01	ÁREA TOTAL m ² 772,18	LIGAÇÃO DEFINITIVA (EM MESES) 03
TIPO: RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>			
N.º DE UNIDADES CONSUMIDORAS EXISTENTES: 01		N.º DE UNIDADES CONSUMIDORAS A INSTALAR: 00	
AUMENTO DE CARGA: NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÚMERO DA CONTA DA UNIDADE CONSUMIDORA: 12244843	
CARGA INSTALADA		DEMANDA PROVÁVEL	
EXISTENTE:	92,14 kW	55,284 kW - FP	92 %
A INSTALAR:	37,60 kW	22,560 kW - FP	92 %
TOTAL:	129,74 kW	77,844 kW - FP	92 %
		84,613 kVA	

DEMANDA

UNIDADES RESIDENCIAIS 0,00 kVA	UNIDADES COMERCIAIS 0,00 kVA	UNIDADES PÚBLICA 84,613 kVA
--	--	---------------------------------------

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES/PROPRIETÁRIO

NOME: Paulo Ricardo de Bortolo	CPF: 053.326.179-17
ENDEREÇO: Rua Zomer Gasparini Fedatto, 117	FONE/FAX: (49) 9965-4390
PROPRIETÁRIO: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 10.509.952/0001-99	FONE/FAX: (49) 3545-1109

UNIDADES RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS)

TIPO 1		TIPO 2		TIPO 3		TIPO 4	
ÁREA ÚTIL (m ²)	QTIDADE	ÁREA ÚTIL (m ²)	QTIDADE	ÁREA ÚTIL (m ²)	QTIDADE	ÁREA ÚTIL (m ²)	QTIDADE
TIPO 5		TIPO 6		TIPO 7		TIPO 8	
ÁREA ÚTIL (m)	QTIDADE	ÁREA ÚTIL (m)	QTIDADE	ÁREA ÚTIL (m ²)	QTIDADE	ÁREA ÚTIL (m ²)	QTIDADE

CONDOMÍNIO / SERVIÇOS

ILUMINAÇÃO		TOMADAS DE CORRENTE		ELEVADORES	
POTÊNCIA INSTALADA (kW)	F.P.	POTÊNCIA INSTALADA (kW)	F.P.	POTÊNCIA (CV)	QTIDADE
MOTO-BOMBA 1		MOTO-BOMBA 2		TIPO MOTO-BOMBA	
POTÊNCIA (CV)	QTIDADE	POTÊNCIA (CV)	QTIDADE	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA

OUTRAS CARGAS (ESPECIFICAR: TIPO POTÊNCIA, ETC.):

UNIDADES COMERCIAIS (LOJAS E ESCRITÓRIOS)

POTÊNCIA INSTALADA	LOJAS	ESCRITÓRIOS	TOTAL
N.º DE UNIDADES			
ILUMINAÇÃO E TOMADAS kW			
AR CONDICIONADO kW			
CHUVEIROS kW			
MOTORES CV/kW			
POTÊNCIA INSTALADA TOTAL kW			

UNIDADES PÚBLICAS

TIPO - 1	POTÊNCIA INSTALADA (kW)	FATOR DE DEMANDA (%)	DEMANDA (kW)	POTÊNCIA DO MAIOR MOTOR (CV)
	129,740	60,0	77,844	5,0



CONSULTA PRÉVIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº

DATA


DEVERÁ SER ESPECIFICADO NESTA PLANTA DE SITUAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.
- POSICIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E N.º DA FU MAIS PRÓXIMA.
- LOCALIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR.
- LOCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA E DA MEDIÇÃO.
- DISTÂNCIA APROXIMADA DO POSTE DE DERIVAÇÃO ATÉ A MEDIÇÃO.

ESCALA:

Sem escala

PLANTA DE SITUAÇÃO:

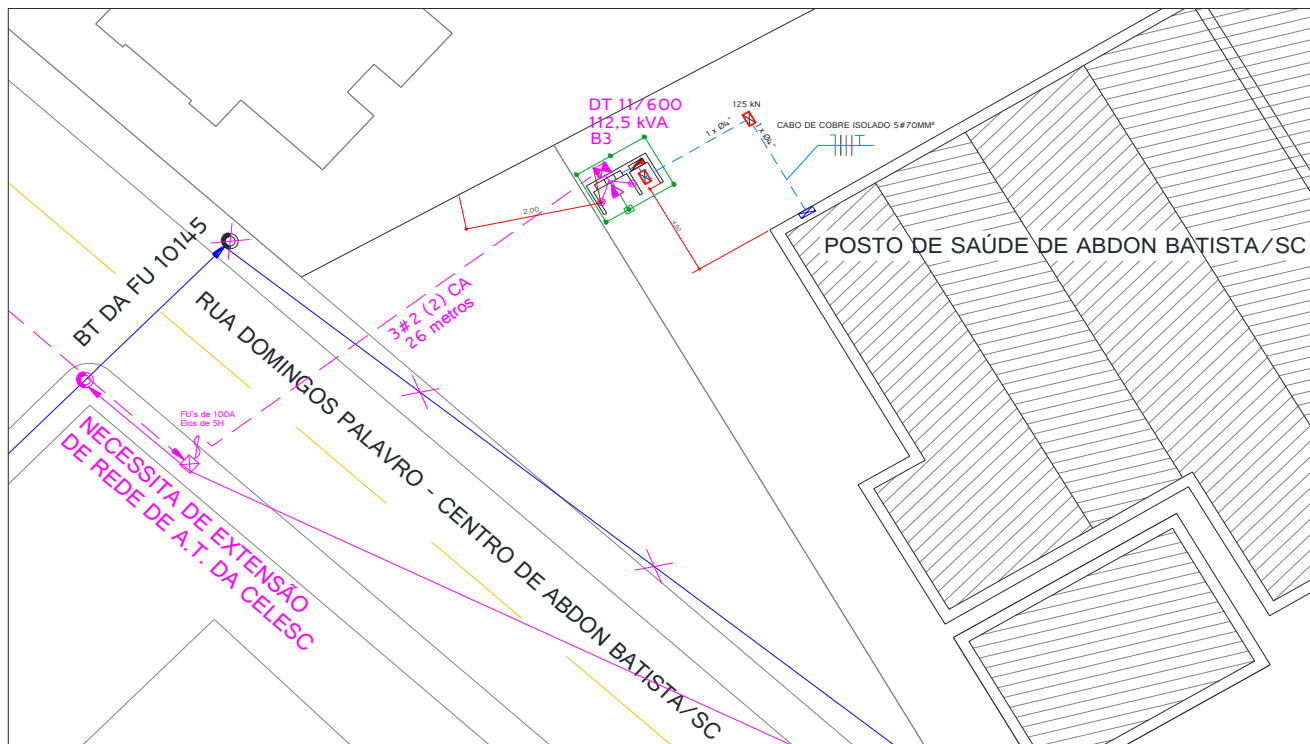

PARECER DA CELESC

O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO:

- DIRETO DA REDE SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO
- ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR EM SUBESTAÇÃO EXTERNA LOCALIZADA NO TERRENO DA EDIFICAÇÃO
- ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA LOCALIZADA NO TERRENO DA EDIFICAÇÃO

NA TENSÃO DE:

- 380/220 V
- 13.800 V
- 23.000 V
-

* O PEDIDO DE LIGAÇÃO DEVERÁ SER SOLICITADO COM

DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

SE:

SIGLA DO AL:

CHAVE FU:

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

Paulo Ricardo de Bortolo CREA 077962-1 | DATA: 18/06/2014

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELO PARECER DA CELESC:

ASSINATURA:

MATRÍCULA:

DATA: